


mikromec® Druckprüfsystem: Ausdruck zu Kontraktionsmethode

Abschnitte markiert für
Übernahme auf Freigabeblatt

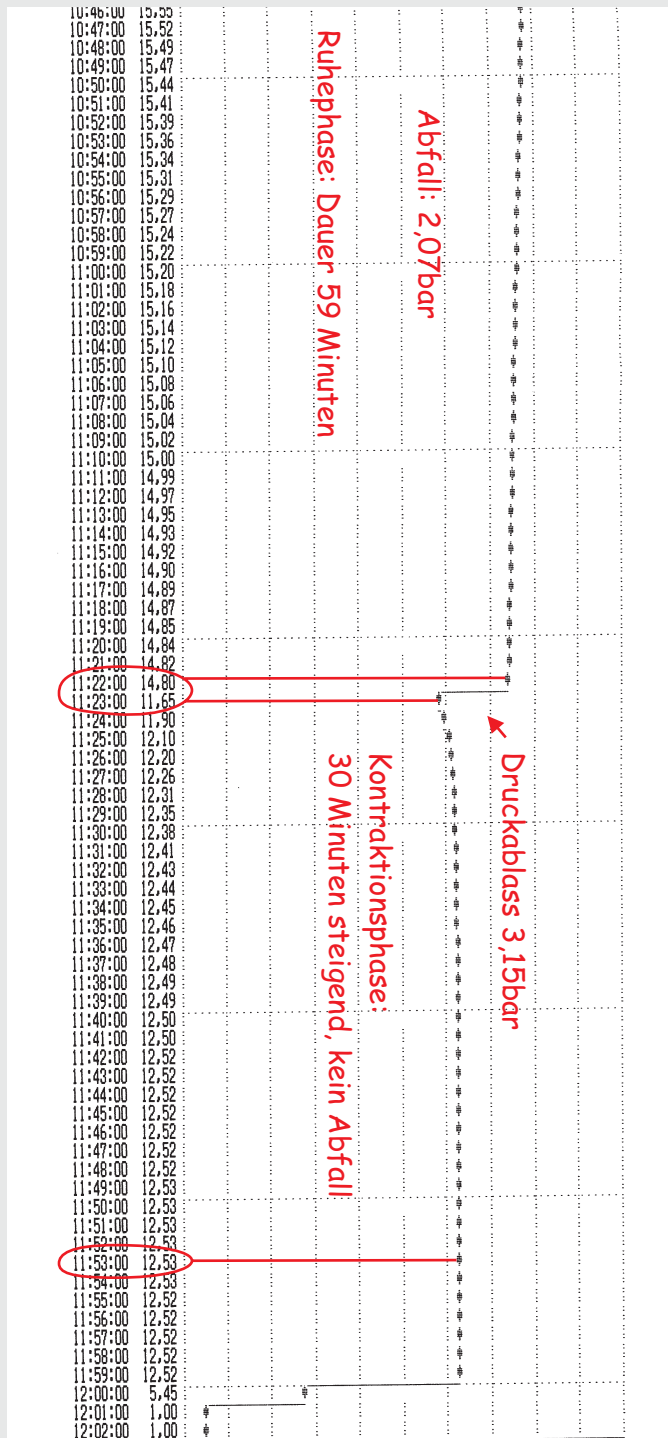

Ergebnis der Pruefung :
Anmerkungen :

Datum : _____ Pruefer : _____

Ihr Spezialist fuer zeitgenaesse Mess- und Registriersysteme
www.TECHNETICS.de Tel. 0761 - 45219 - 0

Lienhard Rohrbau
von Opel Strasse 10
79761 Waldshut Tiensen

Pruefung Nummer/Name: Bettackerstrasse 14

Art der Pruefung : W400-2 Kontraktion

PruefgeraetelNr : DP-177

Auftragsgeber


Projekt

Ort

Strasse, Hausnr.

Bauberschnitt

Leitungsart

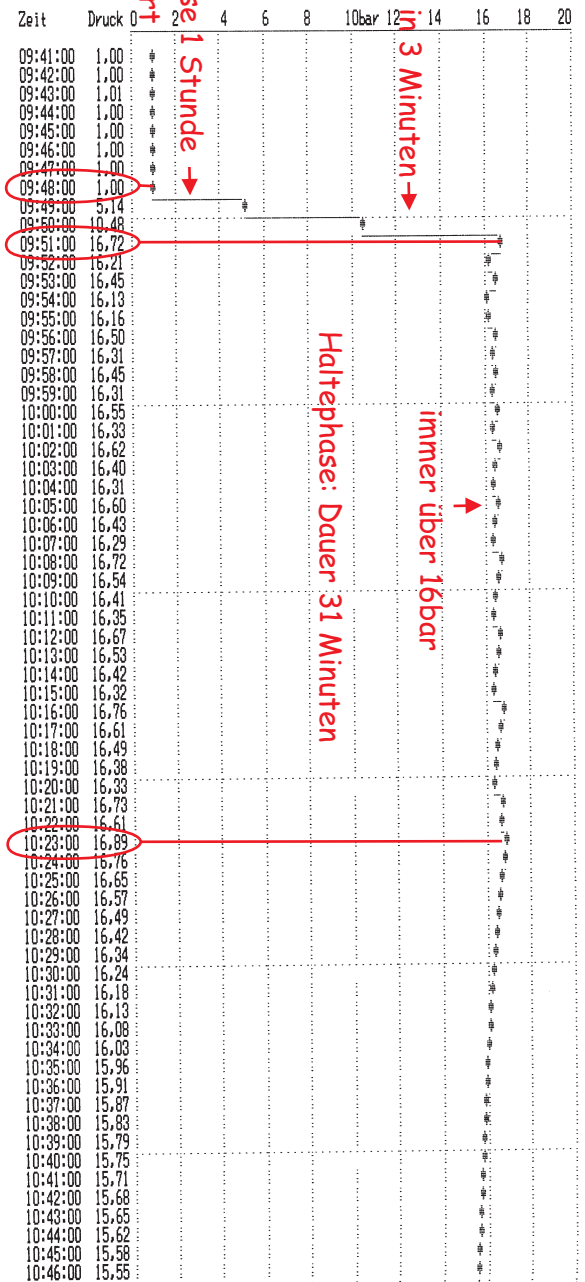

Zeit Druck 0 2 4 6 8 10bar 12 14 16 18 20
09:41:00 1,00
09:42:00 1,00
09:43:00 1,01
09:44:00 1,00
09:45:00 1,00
09:46:00 1,00
09:47:00 1,00
09:48:00 1,00
09:49:00 5,14
09:50:00 10,48
09:51:00 16,72
09:52:00 16,21
09:53:00 16,45
09:54:00 16,13
09:55:00 16,16
09:56:00 16,50
09:57:00 16,31
09:58:00 16,45
09:59:00 16,31
10:00:00 16,55
10:01:00 16,33
10:02:00 16,62
10:03:00 16,40
10:04:00 16,31
10:05:00 16,60
10:06:00 16,43
10:07:00 16,29
10:08:00 16,72
10:09:00 16,54
10:10:00 16,41
10:11:00 16,35
10:12:00 16,67
10:13:00 16,53
10:14:00 16,42
10:15:00 16,32
10:16:00 16,76
10:17:00 16,61
10:18:00 16,49
10:19:00 16,38
10:20:00 16,33
10:21:00 16,73
10:22:00 16,61
10:23:00 16,89
10:24:00 16,76
10:25:00 16,65
10:26:00 16,57
10:27:00 16,49
10:28:00 16,42
10:29:00 16,34
10:30:00 16,24
10:31:00 16,18
10:32:00 16,13
10:33:00 16,08
10:34:00 16,03
10:35:00 15,96
10:36:00 15,91
10:37:00 15,87
10:38:00 15,83
10:39:00 15,79
10:40:00 15,75
10:41:00 15,71
10:42:00 15,68
10:43:00 15,65
10:44:00 15,62
10:45:00 15,58
10:46:00 15,55